

NOTE: (. . .)

NOTES: (. . .)

C4.013 - Inserire nell'interno della scatola una batteria da 9V (tipo MN 1604/6LR61).
La scatola è equipaggiata con 2 ponticelli indicati con W1 e W2.
Togliendo uno dei due ponticelli si può farla funzionare in modo BISONALE o MONOTONALE secondo la seguente tabella:

TIPO SUONO	PONTICELLI
TRITONALE	W1 W2
TRITONALE	X X
BISONALE	X
MONOTONALE	X

VD.007 = Tasto chiamata al piano.
VV.001 - SEZIONE DEI CONDUTTORI.
DA POSTO ESTERNO AD ALIMENTATORE O AD INTERFACCIA DI COLONNA O AD INTERFACCIA POSTI ESTERNI
Distanza m 200 - - - -
Conduttori LINE Impiegare esclusivamente cavo Sch.1083/90
DA ULTIMO POSTO INTERNO A ALIMENTATORE OPPURE A INTERFACCIA DI COLONNA
Distanza m 200 - - - -
Conduttori LINE Impiegare esclusivamente cavo Sch.1083/90
DA POSTO INTERNO A DISTRIBUTORE
Distanza m 50 - - - -
Conduttori LINE Impiegare esclusivamente cavo Sch.1083/90
DA ALIMENTATORE AD INTERFACCIA POSTI ESTERNI O AD INTERFACCIA DI COLONNA
Distanza m 5 - - - -
Conduttori LINE Impiegare esclusivamente cavo Sch.1083/90
DA INTERFACCIA POSTI ESTERNI A ULTIMA INTERFACCIA DI COLONNA
Distanza m 200 - - - -
Conduttori LINE Impiegare esclusivamente cavo Sch.1083/90

C4.013 - Fit a 9V (MN1604/6LR61) battery in the riser.
The riser is equipped with two jumpers indicated by W1 and W2.
Remove one of the two jumpers for two-tone or one-tone operation as shown in the following table:

SOUND TYPE	JUMPERS
THREE-TONE	W1 W2
THREE-TONE	X X
TWO-TONE	X
ONE-TONE	X

VD.007 = Floor call button.
VV.001 - WIRE CROSS-SECTION AREA.
FROM OUTDOOR STATION TO POWER SUPPLY OR TO RISER INTERFACE
Distance m 200 - - - -
Wires LINE Used only cable Ref.1083/90
FROM LAST INDOOR SET TO POWER SUPPLY OR RISER INTERFACE
Distance m 200 - - - -
Wires LINE Used only cable Ref.1083/90
FROM INDOOR SET TO DISTRIBUTOR
Distance m 50 - - - -
Wires LINE Used only cable Ref.1083/90
FROM POWER SUPPLY TO DOOR UNIT INTERFACE OR TO RISER INTERFACE
Distance m 5 - - - -
Wires LINE Used only cable Ref.1083/90
FROM DOOR UNIT INTERFACE TO LAST RISER INTERFACE
Distance m 200 - - - -
Wires LINE Used only cable Ref.1083/90

NOTE: (. . .)

NOTES: (. . .)

VV.007A - Per usufruire del servizio di segnalazione porta aperta sui dispositivi predisposti, occorre effettuare sulla postazione di chiamata il seguente collegamento.

VV.007B - Per usufruire del servizio di segnalazione porta aperta sui dispositivi predisposti, occorre effettuare sulla postazione di chiamata il seguente collegamento.

(#) Servizio disponibile solo con dispositivi predisposti.
CONTATTO MAGNETICO PER:


- Porte in legno Sch.1033/701 oppure Sch.1033/702 oppure Sch.1033/711 oppure Sch.1033/713
- Porte in ferro Sch.1033/706
- Porte in alluminio Sch.1033/716
- Porte blindate Sch.1033/704 oppure Sch.1033/714

VV.007A - If door open warning service is needed, the following connection has to be carried out on the call station (for preset devices only).


VV.007B - If door open warning service is needed, the following connection has to be carried out on the call station (for preset devices only).

(#) Service available only with presetting devices
MAGNETIC CONTACT FOR:

- Wood doors Ref.1033/701 or Ref.1033/702 or Ref.1033/711 or Ref.1033/713
- Iron doors Ref.1033/706
- Aluminium doors Ref.1033/716
- Armed doors Ref.1033/704 or Ref.1033/714

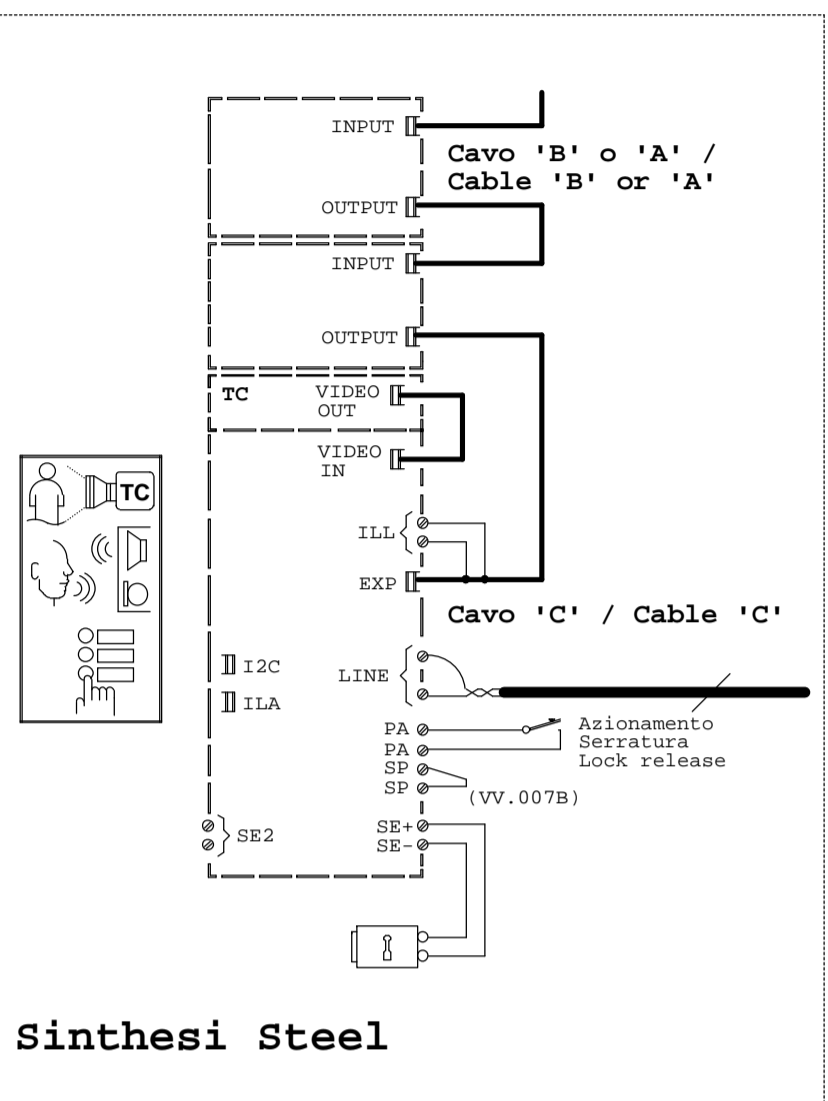


Sinthesi Steel

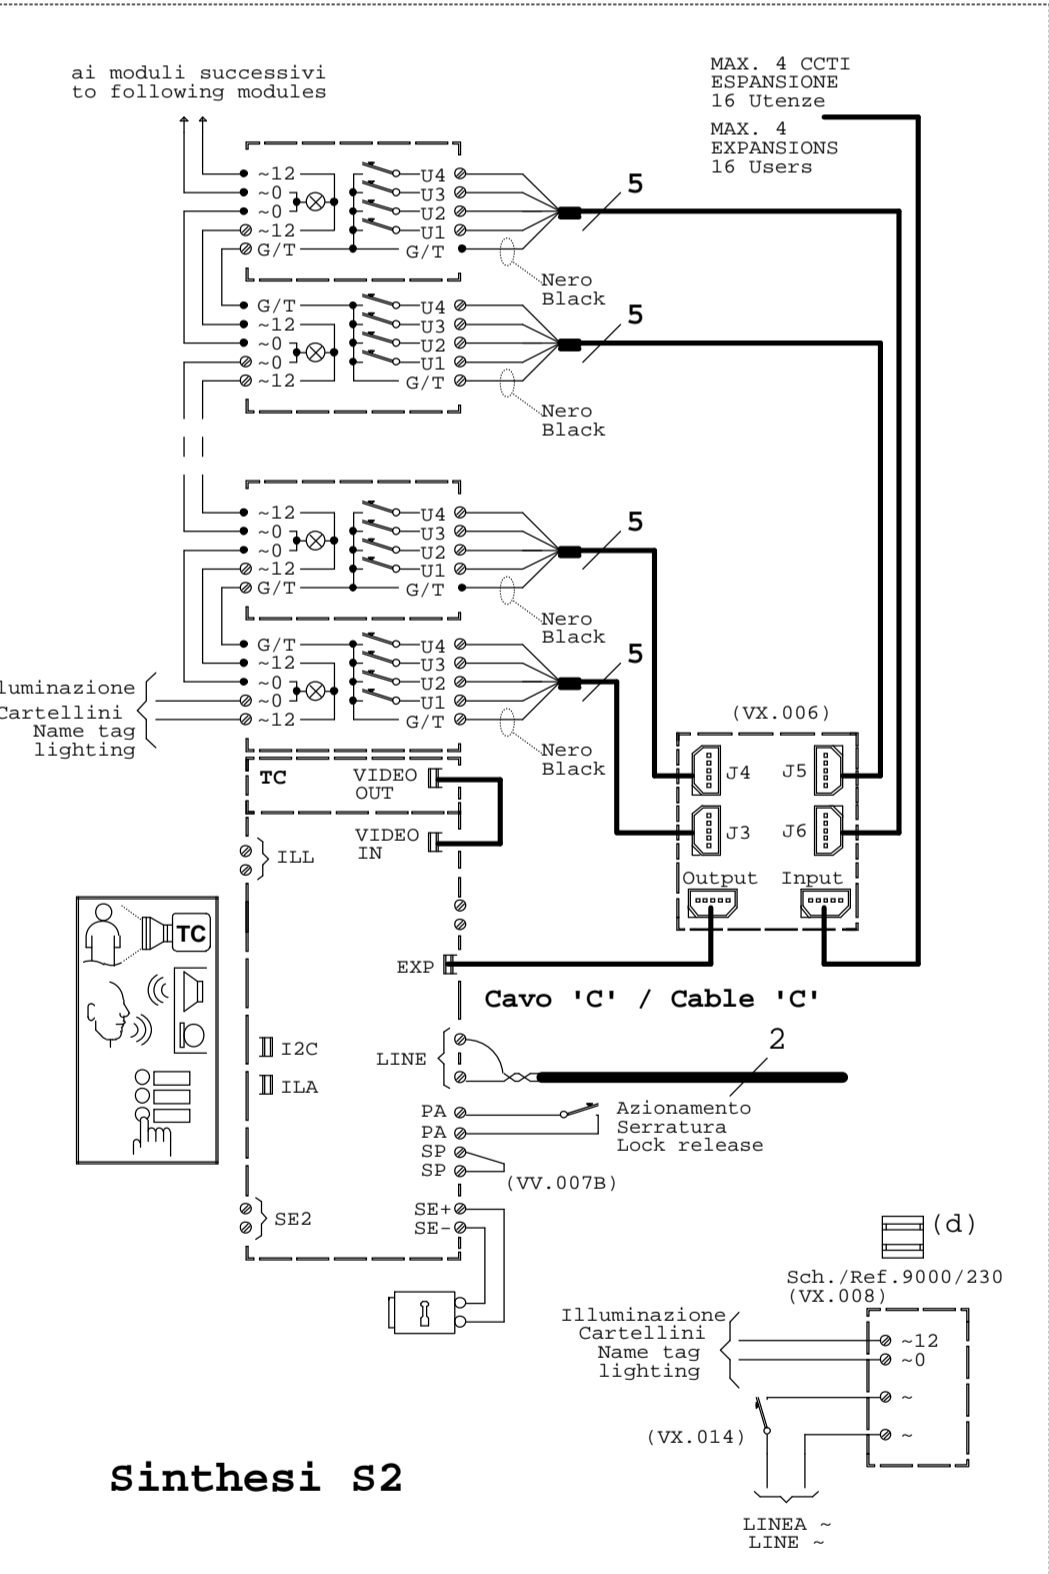


Sinthesi S2

- DISPOSITIVI/DEVICES
- SONERIA ADDIZIONALE ADDITIONAL RINGER Sch./Ref.1072/59
 - ALIMENTATORE POWER SUPPLY Sch./Ref.1083/20A
 - INTERFACCIA DI COLONNA RISER INTERFACE Sch./Ref.1083/50
 - DISTRIBUTORE 4 UTENZE 4-USER DISTRIBUTOR Sch./Ref.1083/55
 - TRASFORMATORE TRANSFORMER Sch./Ref.9000/230

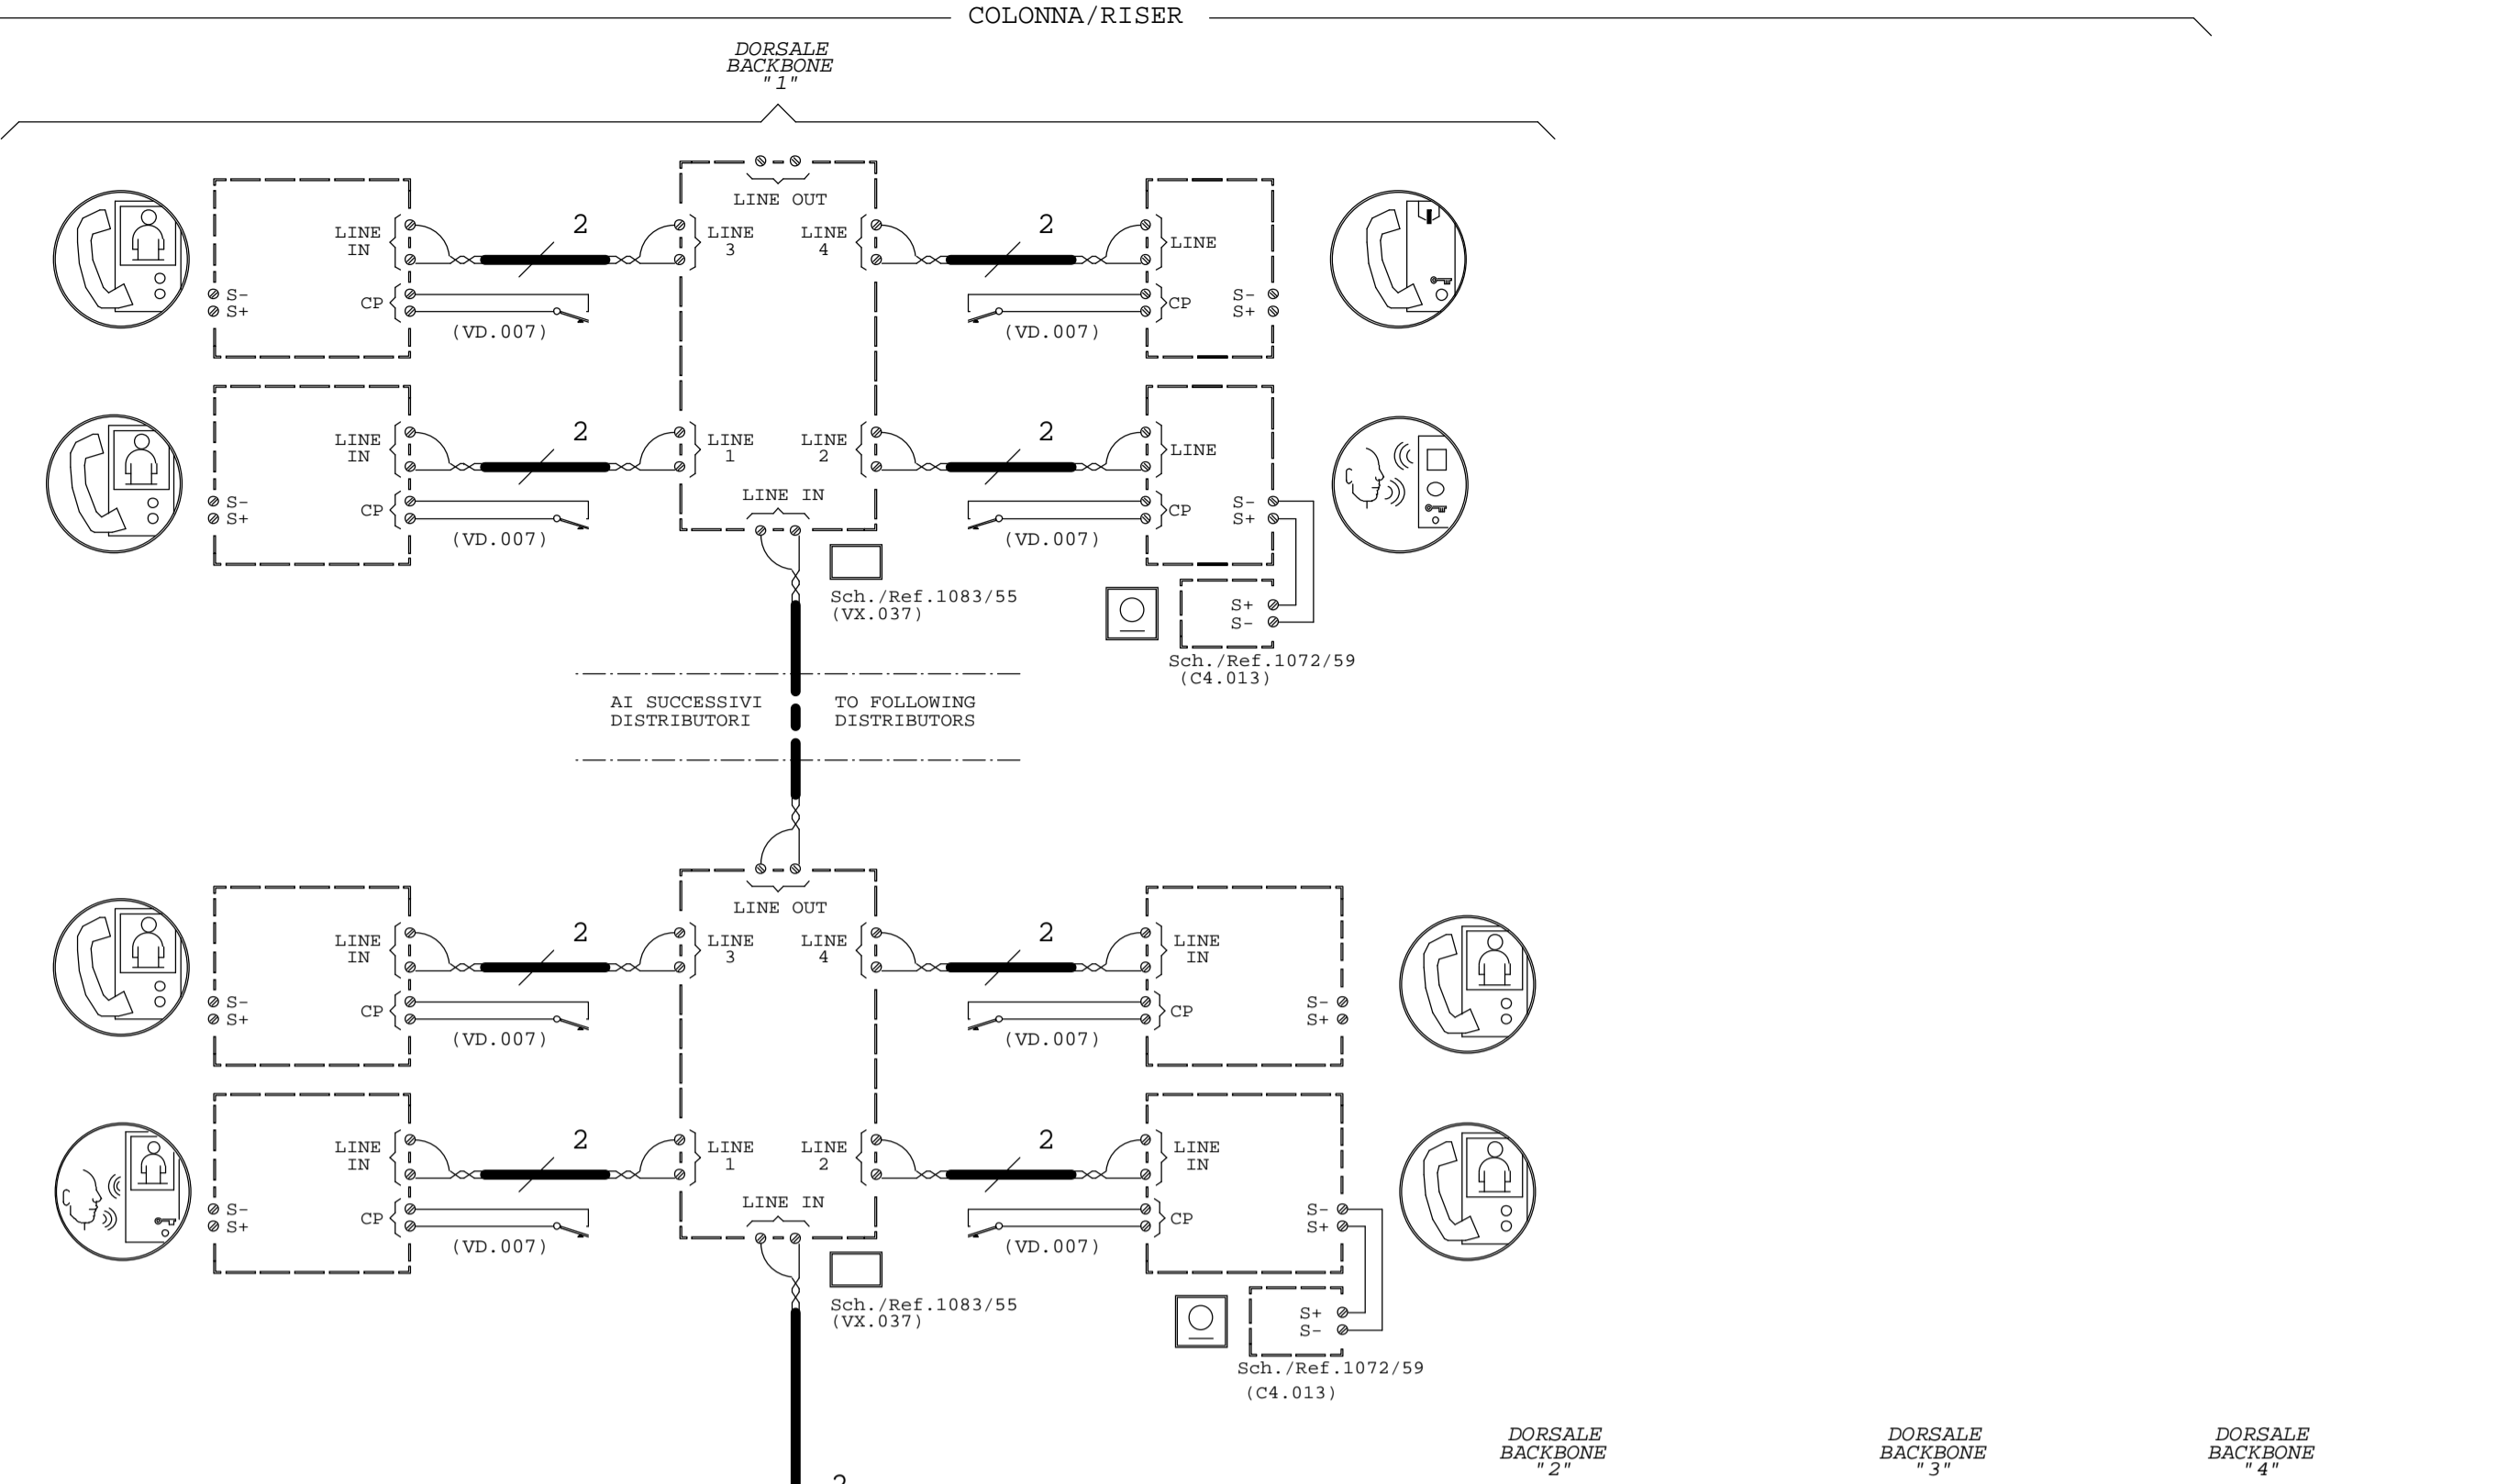

EQUIPAGGIAMENTO/CONNESSIONI DORSALI '2-3-4' COME DORSALE '1' EQUIPMENT/CONNECTIONS BACKBONES '2-3-4' AS BACKBONE '1'

"A" Alpha

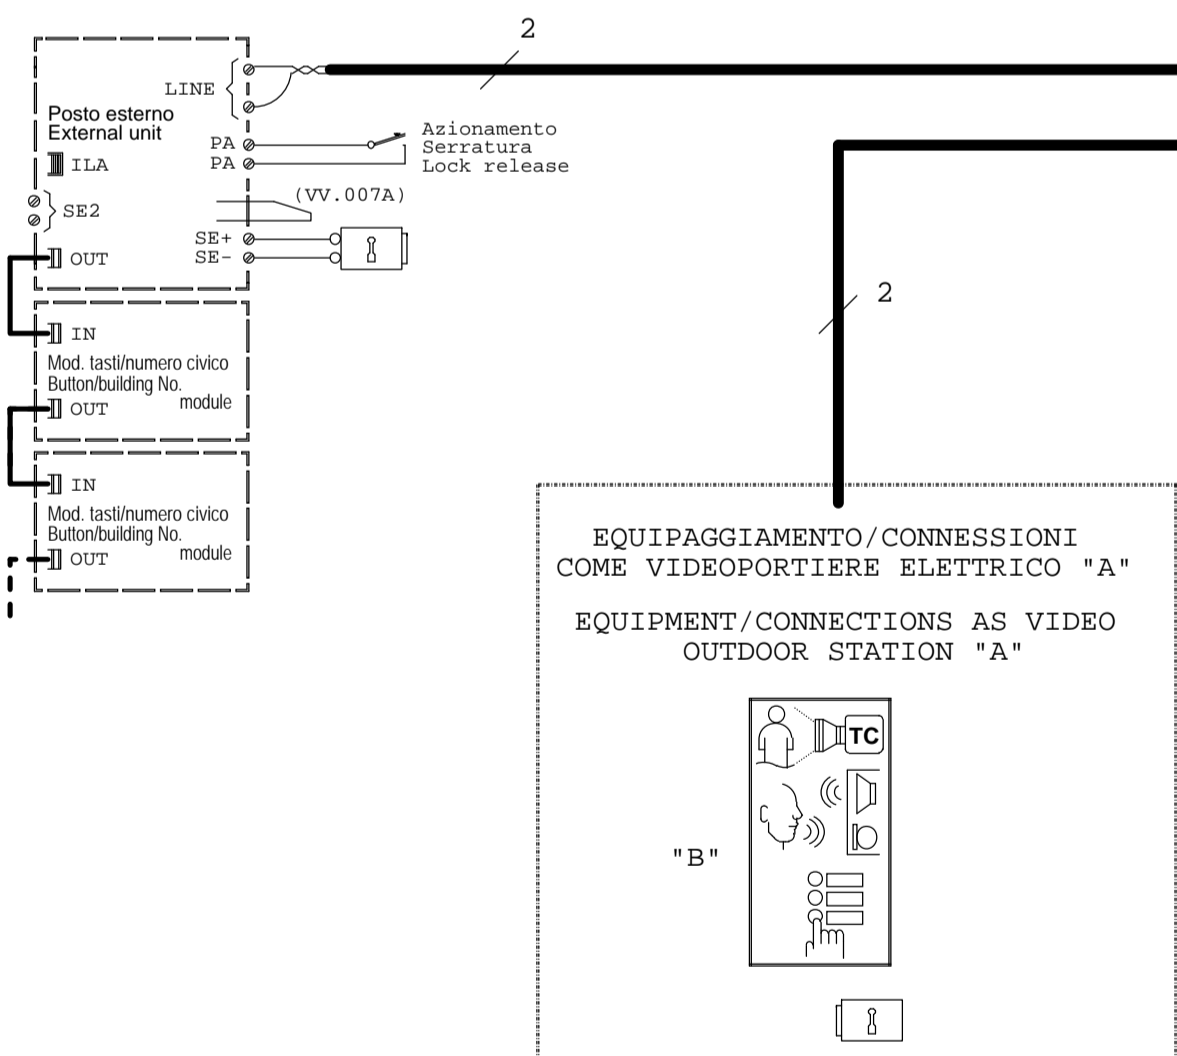

EQUIPAGGIAMENTO/CONNESSIONI COME VIDEOPORTIERE ELETTRICO "A" EQUIPMENT/CONNECTIONS AS VIDEO OUTDOOR STATION "A"

REV.	DATE	REVISION'S DESCRIPTION
D	14/01/19	Aggiornate schede prodotti e note.
C	14/12/11	Aggiunto alimentatore sch.1083/20A.
B	16/12/09	Aggiunte schede citofoni.

urmet

Descrizione: IMPIANTO VIDEOCITOFONICO '2 VOICE'
Impiego: Collegamento di 1 colonna con max. 4 dorsali di più videocitofoni e citofoni a 2 videoportiere elettrici (VPE). VPE composti da unità di ripresa con posto esterno integrato e pulsantiera. Collegamento ai piani tramite distributore a 4 utenze. Distanza tra posto esterno chiamato e posto interno più lontano massimo 400 m.

Initials: **SV124-0955D**

Sheet 1 of 2

Related documents:

Drawn by: E.Olivieri
Checked by: M.Daniele
Approved by: Ing. Minarelli
Date: 07/04/12

Use: Connection of 1 riser with maximum 4 backbones of more video door phones and door phones to 2 video outdoor stations. Video outdoor stations are made up by camera unit with integrated loudspeaking unit and push-button panel. To floors connection via 4-user distributor. Distance between call outdoor station and most distant indoor set max. 400 m.

Issued by: ST/UTI
Code: ST/UTI 2V/02A-A

No part of the property of this drawing, by law, can be copied or made available to third parties or competitors in any way without our prior authorization.

A tutti gli usi di impianto si consiglia di limitare il numero di fili di collegamento di ogni citofono a 12. Qualora la quantità sia maggiore utilizzare un trasformatore di potenza adeguata, con le seguenti sezioni e distanze massime.

A tutti gli usi di impianto si consiglia di limitare il numero di fili di collegamento di ogni citofono a 12. Qualora la quantità sia maggiore utilizzare un trasformatore di potenza adeguata, con le seguenti sezioni e distanze massime.